

DS 操作手冊

1 英吋聚丙稀氣動雙隔膜泵浦

DS10-PPF-XXXX-03



⇒ 安裝.操作.維修參考

⇒ 零件明細

▲STOP▲請於操作或維修前詳讀此手冊,避免造成不必要的損失

迪晟工業有限公司 DYI SHENG INDUSTRY CO., LTD.

420087 台中市豐原區南陽路 58 巷 288 號

TEL: +886-4-2524-1051 FAX: +886-4-2525-7046

E-mail: service@tdspump.com 官網: <https://zh-tw.tdspump.com/>



安裝和裝配上的注意事項

- ◆ 連接泵的吸入和排出端口需採用軟管或者柔性管，此能避免泵的振動產生的損壞。
- ◆ 絕對不得踩踏膜片泵或者用其他方式給泵體施加重量，也不得使泵體處於懸掛狀態，否則有可能造成人身傷害或設備故障的危險。
- ◆ 吸入口端的垂直揚程應該設置越小越好，建議不超過垂直 6 米深度(以水為標準)。
- ◆ 考慮安裝泵浦時，必須採用適當方式吸收振動、進行安裝。
 - 〈1〉 安裝場所—水平安裝，避免安裝在傾斜的位置上。
 - 〈2〉 安裝方位—安裝時需注意保持落地固定腳為於下方。
 - 〈3〉 安裝方法—腳架固定時須於下方加裝橡膠墊圈降低震動而造成泵體、配管或相連機組因為震動而損壞。
- ◆ 流體的吸入口和排出口的朝向可以反向變更，但拆裝時請注意止漏環須裝置妥當並平均鎖固以防止洩漏。
- ◆ 配管的選擇需考慮適合的管徑、抗化性和耐壓性，避免錯誤選擇導致漏液和破損的可能性。
- ◆ 在進行輸送時，建議應設置吸入口過濾網(孔徑可參考容許顆粒大小限制)且使用前請檢查管路，注意絕對不能有較大的異物等進入管道內部，否則會導致泵的運行故障。
- ◆ 配管時請考慮管材強度，要採用不會因泵的輸送工作產生的負壓而破裂的管材。
- ◆ 配管時如果入口端管路之管徑大於泵浦吸入口孔徑，將導致吸力不足而產生輸送不順之情況。
- ◆ 高壓空氣的連接注意事項：
 - 〈1〉 建議採用適合的管徑配管及耐壓管材，管徑過小可能會影響泵浦輸送效率。
 - 〈2〉 建議在泵的空氣進氣口前安裝空氣過濾器、調壓閥和注油器，以便確保空氣品質的清潔與潤滑性。且安裝時與泵浦的距離越短，對泵浦的輸送能力的影響越小。
 - 〈3〉 所使用的供給高壓空氣壓力不得超過最高使用壓力 $7.0\text{kgf/cm}^2(\text{Bar})$ 。
 - 〈4〉 請注意潤滑油的使用必須為耐低溫、高壓的空氣潤滑油。

操作時的注意事項

- ◆ 運行前須再次檢查泵體是否安裝正確，確認固定螺栓是否有鎖緊，若泵在固定螺栓鬆動的狀態下運行，會有導致人身傷害和損傷周圍設備的危險。
- ◆ 如果輸送的液體引火性強，建議使用接地線接地，必免引發火災、爆炸等事故，進而造成人身傷害事故和物質損失的可能性。
- ◆ 泵浦需放在穩固的場地或是牢靠的固定在工作平台上，避免震動掉落而產生意外。
- ◆ 吸入端和出口端的配管需要分別固定好，泵浦與配管的連接要鎖緊無鬆動。
- ◆ 進行試運轉時，應該從最低啟動壓力起逐漸增大供給的空氣壓力。在確認泵的運轉無異常後，再將壓力增大至設定的操作壓力值。
- ◆ 建議不要長時間空轉或輸入多餘的氣壓壓力，避免縮短零件的使用壽命，調整適當的氣壓輸入 <建議 $3.5\text{ kgf/cm}^2(\text{Bar})$ 以下>，可避免增加零件之間的摩擦力造成多餘的損耗。
- ◆ 進行運轉時建議先調整並固定所需之空氣壓力輸入值，當確認運轉正常後，再調整出口端的開關球閥，將流量調整至需求數值。
- ◆ 泵浦運轉中且內部充滿輸送之流體時，可關閉出口之開關球閥等使泵浦停止運行，這樣做並不會造成泵體負載加大而造成危險或損壞，但仍建議不要長時間或無監視人員情況下持續保持這種狀態，萬一管路或泵體意外發生洩露，就會造成不必要的損失和危險。要長時間停止泵浦的運轉時，應該停止氣壓源的供給並打開出口之開關球閥，將泵體內和管路內的殘存壓力釋放。
- ◆ 當輸送之流體本身可有產生沉澱、結塊之特性時，應在停止運轉前使用適當溶劑循環清洗並排空，可避免在下一次啟動時因沉澱、結塊造成泵浦無法正常輸送或內部零件之變形、損壞。


維護保養時的注意事項

- ◆ 進行維護保養和檢查之前，請先詳細閱讀此說明書。
- ◆ 泵浦在運轉中時，絕對不能進行維護、檢查及拆卸，避免因洩漏、噴濺而發生人身事故。
- ◆ 維護保養前應先關閉氣壓源的供給，並完全釋放泵體內部和管路內的壓力後才能進行檢查及拆卸。
- ◆ 請採用原廠零組件進行更換，避免因非原廠的零組件，造成泵的性能降低、運轉不良或其他零件之損壞。
- ◆ 鎖固螺絲時，應參照不同規格之鎖固扭力規範範圍，未鎖緊或過度施力，有可能產生洩漏或破裂等問題，進而在泵浦運轉中引發事故。
- ◆ 上述任何一種情況下所產生的損傷、事故和故障，皆不在本公司的保固服務內容。

定期檢查

- ◆ 建議每年至少進行一次全面性的維護保養。
- ◆ 請定期檢查氣壓輸入端的空氣過濾器，將積存的廢水和雜質排空。如果過多的廢水輸入至泵體內，廢水與潤滑油會產生乳化而影響零件潤滑度，或是阻塞氣孔，進而影響泵浦的運作性能或造成故障。
- ◆ 止漏環、膜片、球閥和球座都是消耗品，建議在有磨損情況或超過一定的使用週期時進行更換。
- ◆ 膜片的使用壽命標準值為往復動作 1000 萬次；該動作次數並非保證值，如果輸送流體中含有金屬粉、切屑、耐磨性粒子等會損傷膜片的雜質時，將使其壽命縮短。
- ◆ 球閥因磨損造成外徑比出廠時(約 $\varnothing 28\text{mm}$)小約 5% 以上或發生變形情況時，將導致其與球座之間的密合度變差，此時應該及時更換，避免因逆止功能變差影響輸送效率。
- ◆ 球座與球罩如發現有磨損或變形時就應該更換。亦建議與球閥同時進行更換。

外觀安裝尺寸圖—DS10-PPF-XXXX-03

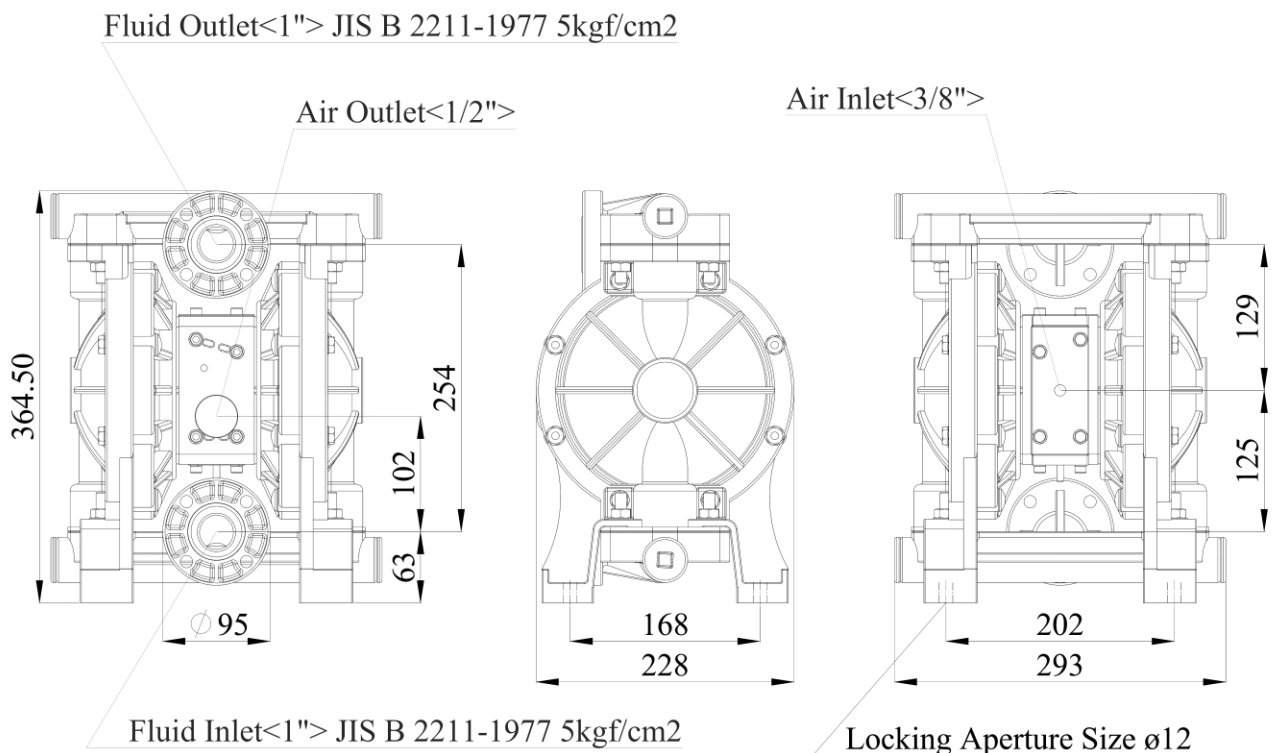


Unit : mm

(腳架固定孔徑約 $\varnothing 12\text{mm}$)

編號	零件名稱	數量	零件編號
1	馬車螺絲	8	PC000086
2	馬車螺絲	8	PC000087
3	凸緣六角螺絲	4	PC000085
&4	下珠座(T)	2	PB000128
-	下珠座(E)	2	PB000154
-	下珠座(P)	2	PB000244
#5	料管止漏環	4	PB000084
&6	上珠座(T)	2	PB000130
-	上珠座(E)	2	PB000155
-	上珠座(P)	2	PB000245
&7	上珠罩(P)	2	PB000124
-	上珠罩(E)	2	PB000156
&8	下珠罩(P)	2	PB000131
-	下珠罩(E)	2	PB000157
&9	珠閥(T)	4	PB000043
#10	上珠座止漏墊	2	PB000262
11	泵浦外蓋	2	PB000161
13	白鐵平華司	2	PC000058
&14	隔膜外墊	2	PB000263
&15*	外隔膜(T)	2	PB000028N
-	外隔膜(U)	2	PB000033N
&16	內隔膜(O)需搭配15	2	PD000085
-	單隔膜(O)	2	PD000086
&17	隔膜內墊	2	PA000225
#18	中體異型環	2	PD000148
19-21	軸心環罩組	2	DS10P-19-21
22-27	隔膜軸心組	1	DS10P-22-27
23-24	中軸轉換套組	1	DS10P-23-24
26	凸緣螺帽(有花齒)	16	PC000088
&30	快速排氣罩	2	PD000150
31	轉換隔板	1	PB000188
32	凸緣六角螺絲(有花齒)	4	PC000084
#33	異型止漏環(1)	1	PD000144
#34	異型止漏環(2)	1	PD000145
35-56	循序閥組	1	DS10P-35-45
44	中心座	1	PB000189
46	入出料管組	2	PB000163T
47	外六角頭螺絲	8	PC000075SW
48	白鐵平華司	16	PC000058
49	螺帽	16	PC000111
50	消音器	1	PB005331
50-1	卜申	1	1G0403
51	泵浦氣室蓋	2	PB000190
&53	氣閥滑塊	1	PB000067N
&54	風道套板	1	PA000340
#57	異型止漏環(3)	1	PD000146
#58	止漏環	8	PD000001
59	氣室緩衝墊	2	PD000149
60	凸緣螺帽(有花齒)	4	PC000089
61	凸緣螺帽(平面)	4	PC000090

DS10-PPF-XXTX-03

零件分解圖

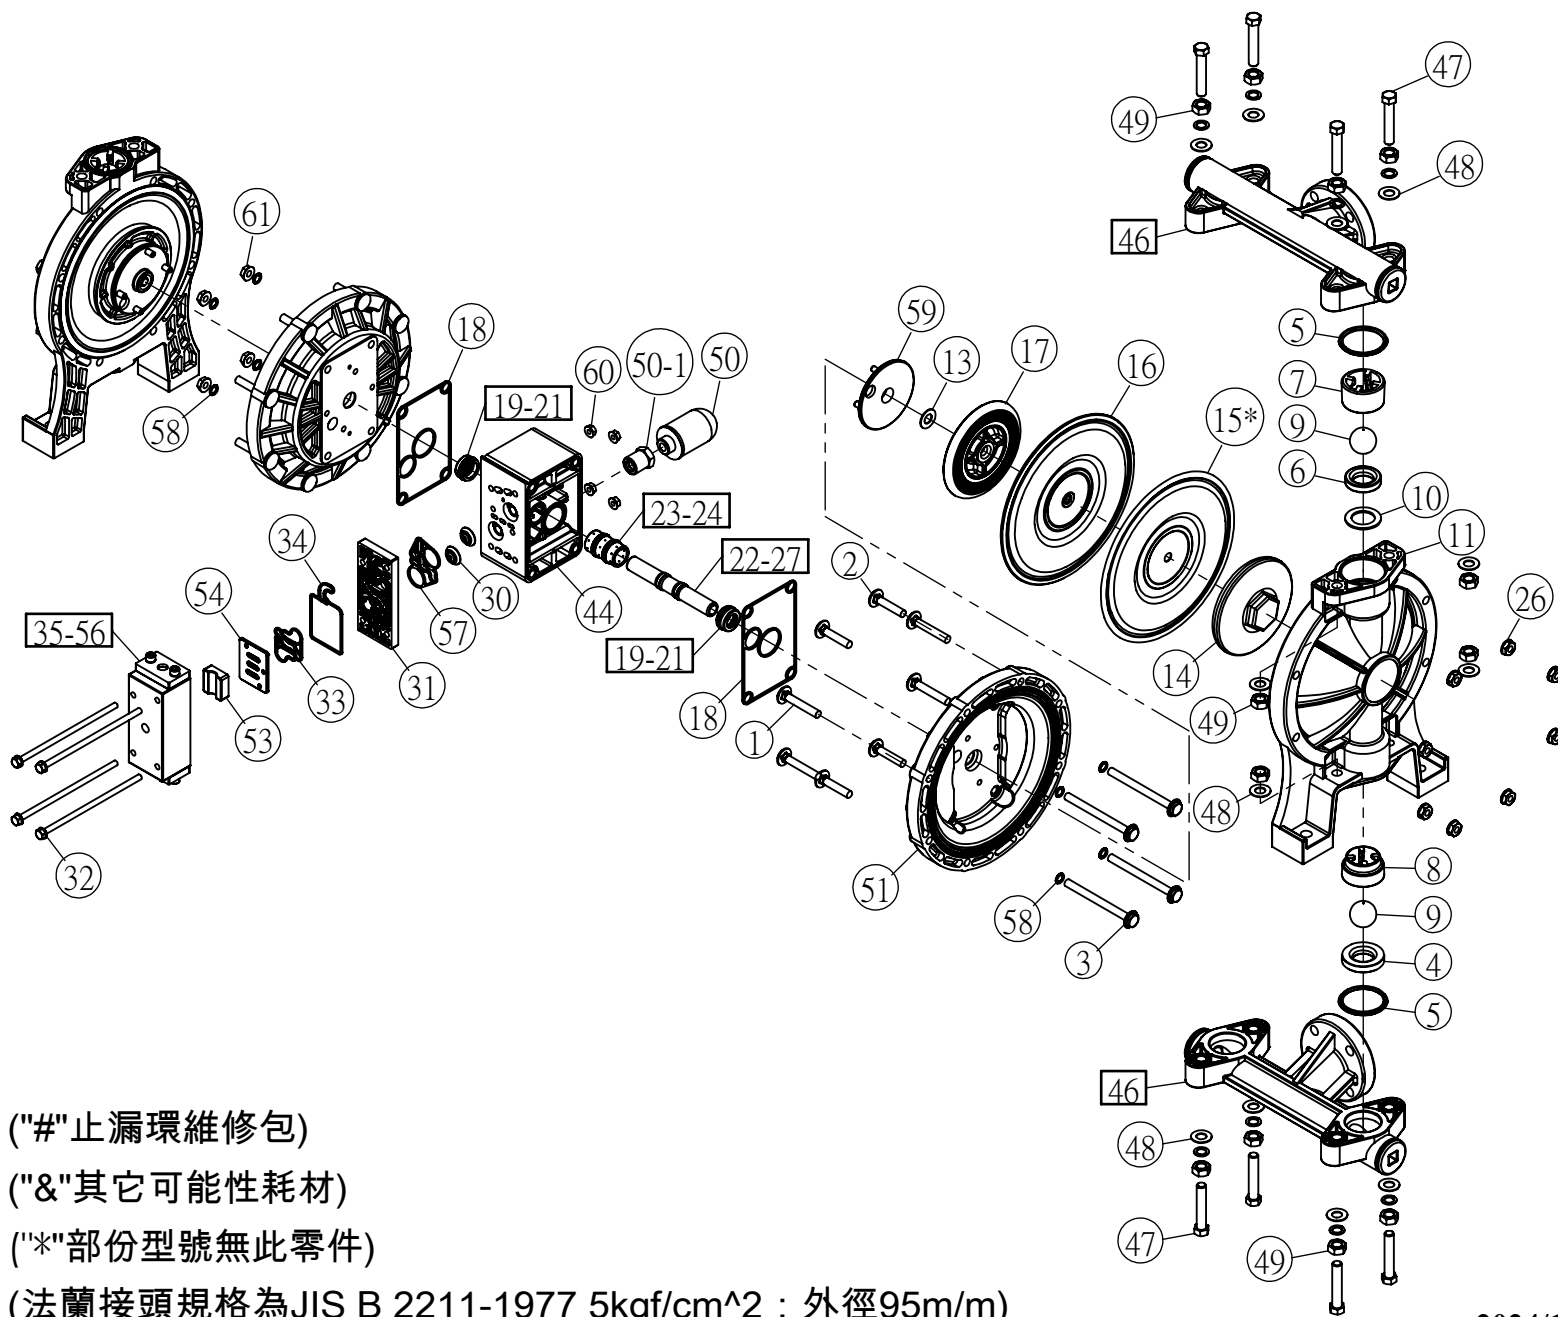

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)

("*"部份型號無此零件)


(法蘭接頭規格為JIS B 2211-1977 5kgf/cm^2 ; 外徑95m/m)

DS10-PPF-XXTX-03

零件分解圖


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

19-21 軸心環罩組 2 DS10P-19-21

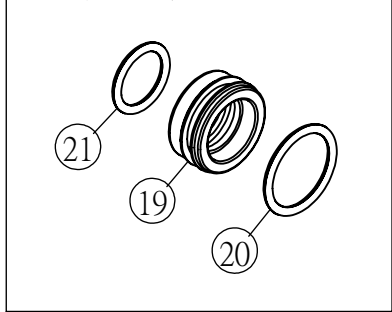


編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心環罩	2	PB000169
#20	止漏環	2	PD000109
#21	止漏環	2	PD000007
&22	隔膜軸心	1	PA000337
23	中軸轉換套	1	PA000336
#24	止漏環	2	PD000109
#25	軸心Teflon環	2	PB000192
#27	止漏環	2	PD000003

23-24 中軸轉換套組 1 DS10P-23-24

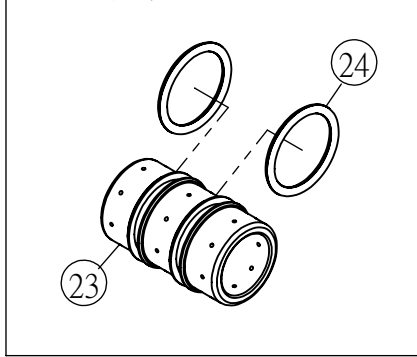

22-27 隔膜軸心組 1 DS10P-22-27

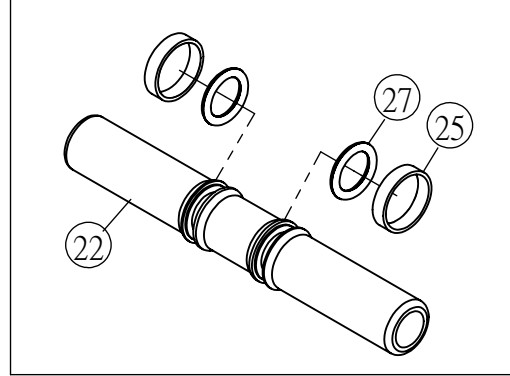

35-56 循序閥組 1 DS10P-35-45

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PB000515
&36	氣閥活塞	1	PB000070
#37	U型止漏環	1	PDD00025
#38	U型止漏環	2	PDR00018
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PB000064
41	循序閥B封罩	1	PB000065
#42	止漏環	1	PD000002
43	氣閥外蓋	2	PB000020
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000013SW
#55	止漏環	1	PD000024
#56	止漏環	1	PD000038

